


Schemat Technologiczny Kotłowni. przy ul.Kopernika 5 w Rynie .

UWAGA:

Zestawienie Podstawowych Materiałów patrz opis str.17-18
Montować zgodnie z zaleceniami Producentów.
Montaż kotłowni przy współdziale Producenta..

UWAGA:

Istniejącą instalację c.o przed podłączeniem do nowej kotłowni dwukrotnie przepłukać.
Docelowo Inwestor(Wspólnota Mieszkaniowa) powinna wymienić istniejącą instalację c.o.na nową.

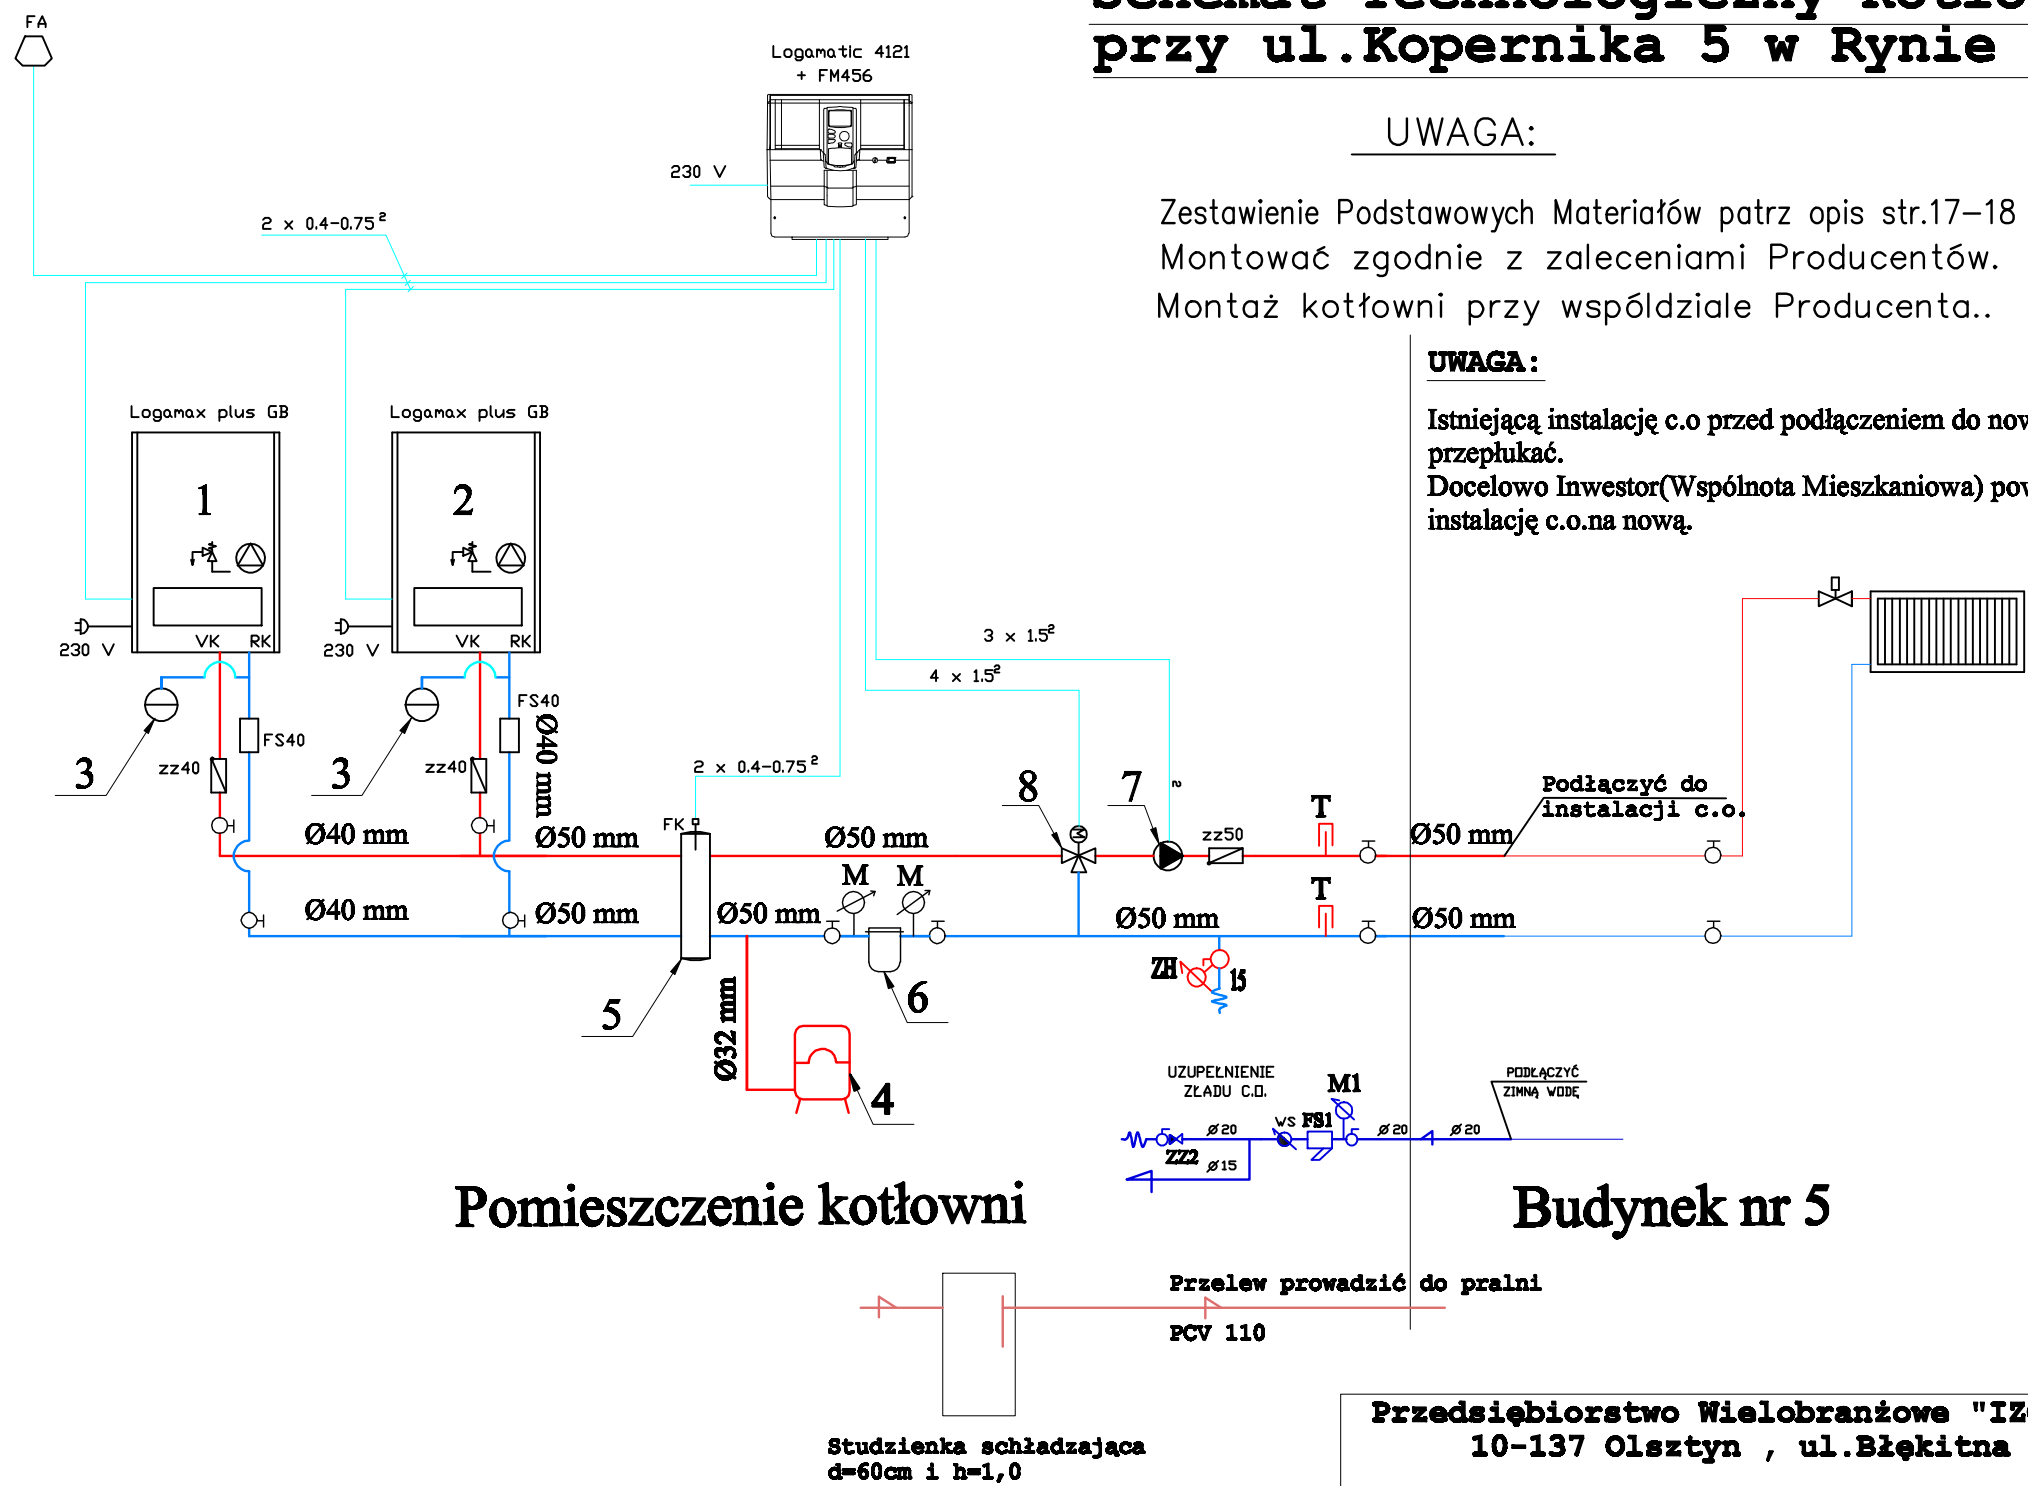

Pomieszczenie kotłowni

Budynek nr 5

Przelew prowadzić do pralni
PCV 110

Studzienka schładzająca
d=60cm i h=1,0

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "IZOTERMA" 10-137 Olsztyn , ul.Błękitna 5			
Temat :Budowa kotłowni przy ul.Kopernika 5 w Rynie.			
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Kopernika 5 w Rynie.	Data: XII.2012	Skala:	Rys.Nr. S-3
Projektował: mgr inż.Ebigniew Kononowicz			