


# Schemat Technologiczny Kotłowni. przy ul.Kopernika 7 w Rynie .

## UWAGA:

Zestawienie Podstawowych Materiałów patrz opis str.17-18  
Montować zgodnie z zaleceniami Producentów.  
Montaż kotłowni przy współdziale Producenta..

## UWAGA:

Istniejącą instalację c.o przed podłączeniem do nowej kotłowni dwukrotnie przepłukać.  
Docelowo Inwestor(Wspólnota Mieszkaniowa) powinna wymienić istniejącą instalację c.o.na nową.

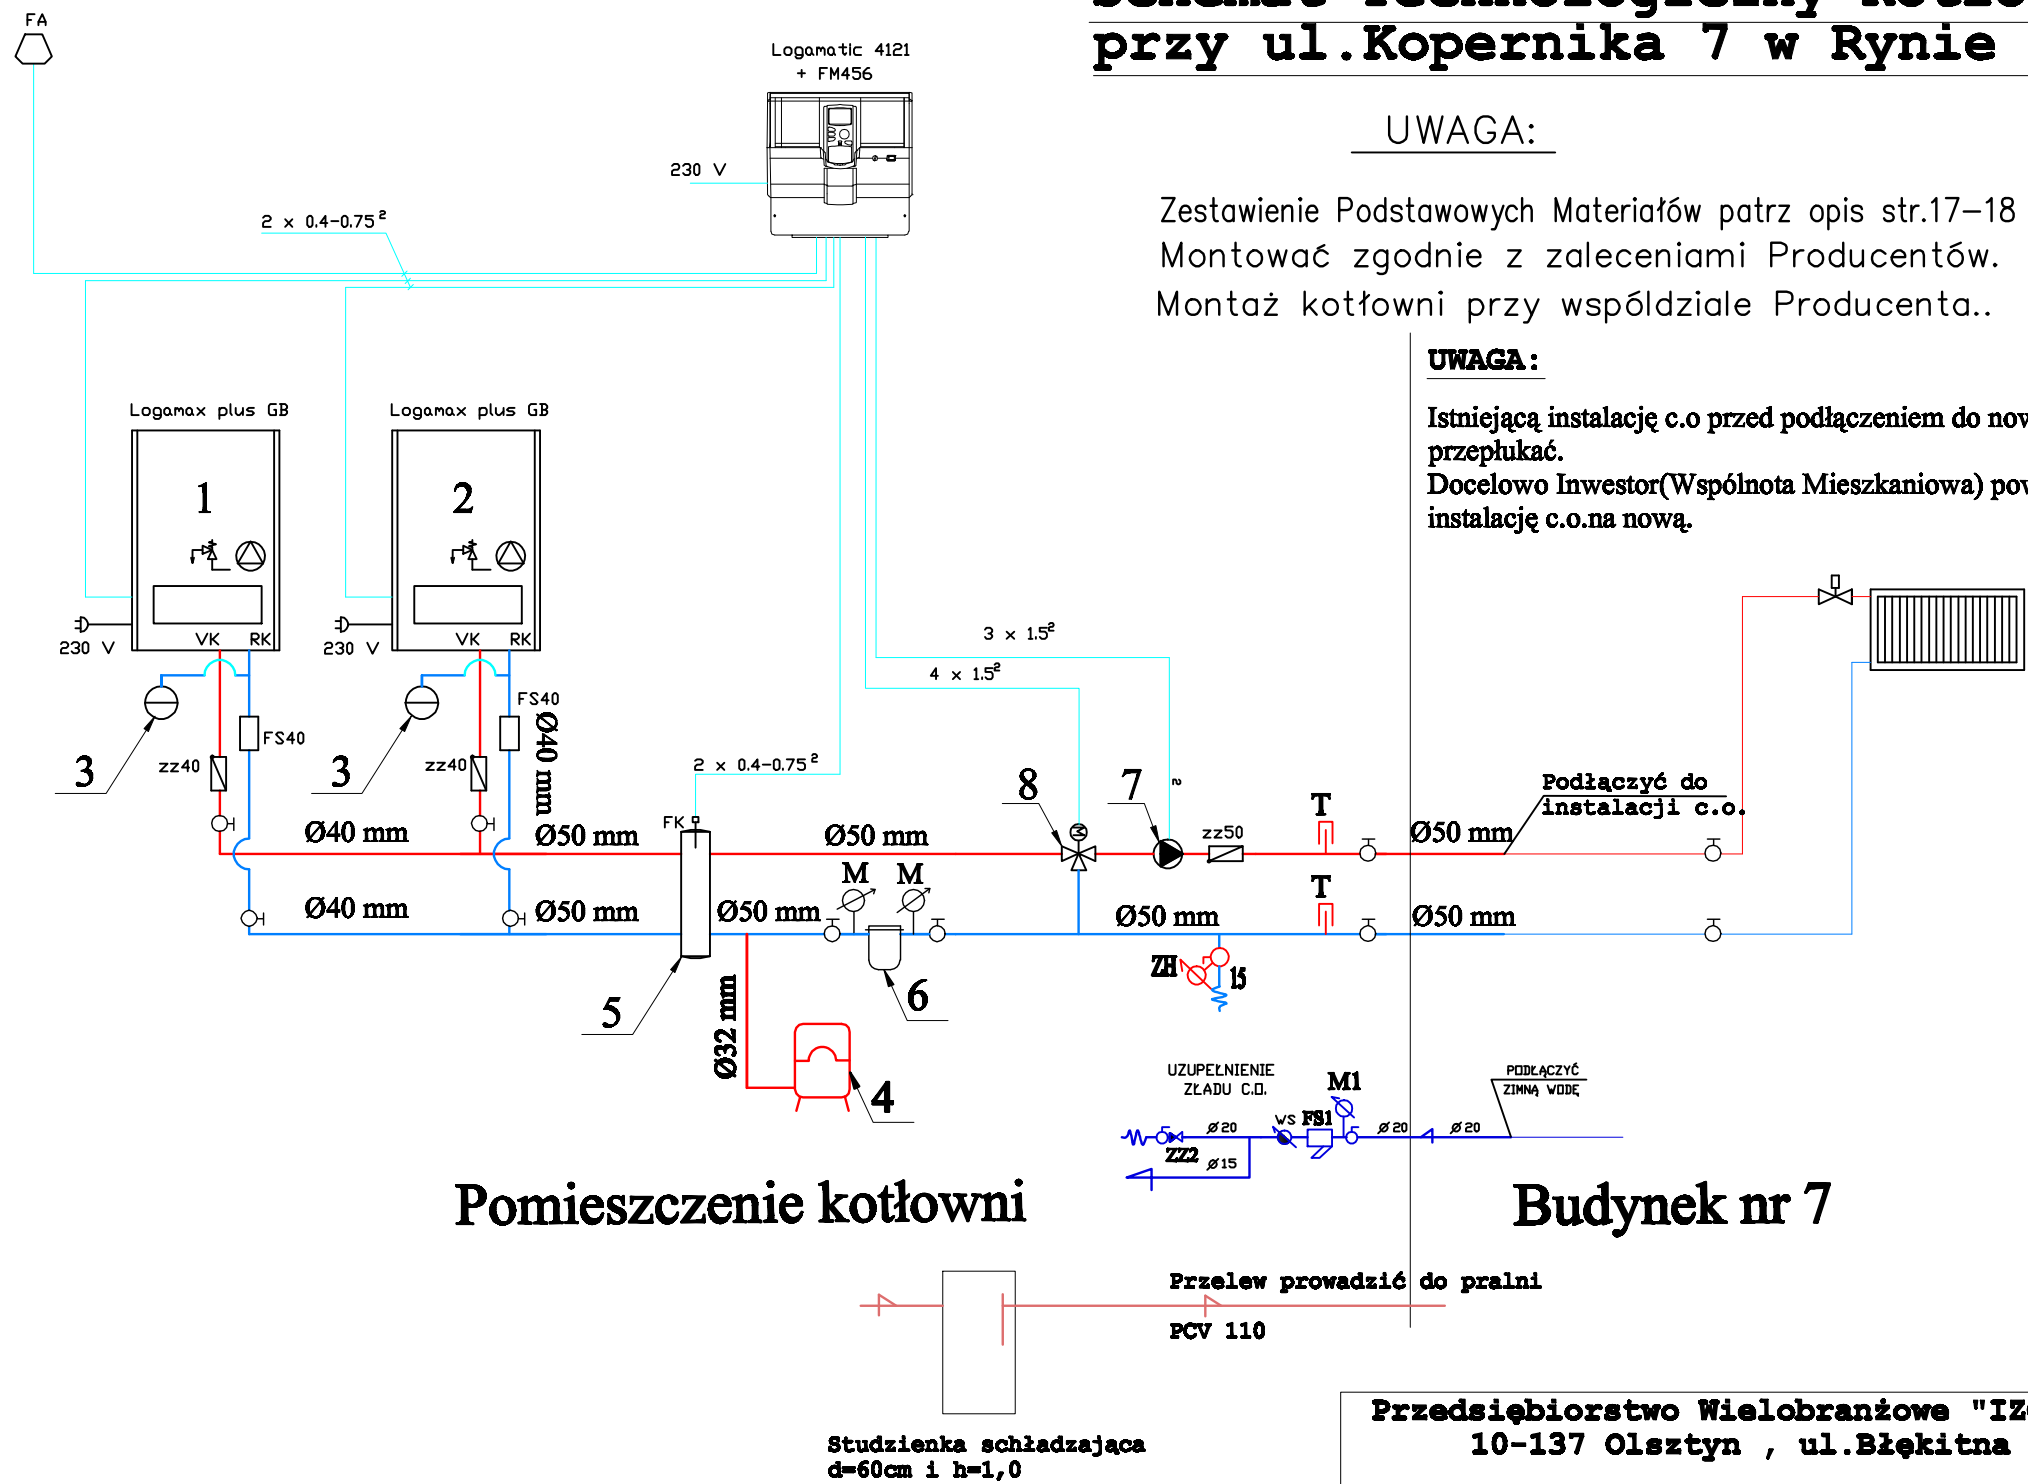

Pomieszczenie kotłowni

Budynek nr 7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "IZOTERMA"  
10-137 Olsztyn , ul.Błękitna 5

Temat :Budowa kotłowni przy  
ul.Kopernika 7 w Rynie.

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa  
przy ul.Kopernika 7 w Rynie.

Data: XII.2012

Skala:

Rys.Nr.  
S-3

Projektował: mgr inż.Ebigniew Kononowicz