

**Schemat Technologiczny Kotłowni.
przy ul.Kopernika 9 w Rynie .**


UWAGA:

Zestawienie Podstawowych Materiałów patrz opis str.16–17
Montować zgodnie z zaleceniami Producentów.
Montaż kotłowni przy współdziale Producenta..

UWAGA:

Istniejącą instalację c.o przed podłączeniem do nowej kotłowni dwukrotnie przepłukać.
Docelowo Inwestor(Wspólnota Mieszkaniowa) powinna wymienić istniejącą instalację c.o.na nową.

Pomieszczenie kotłowni

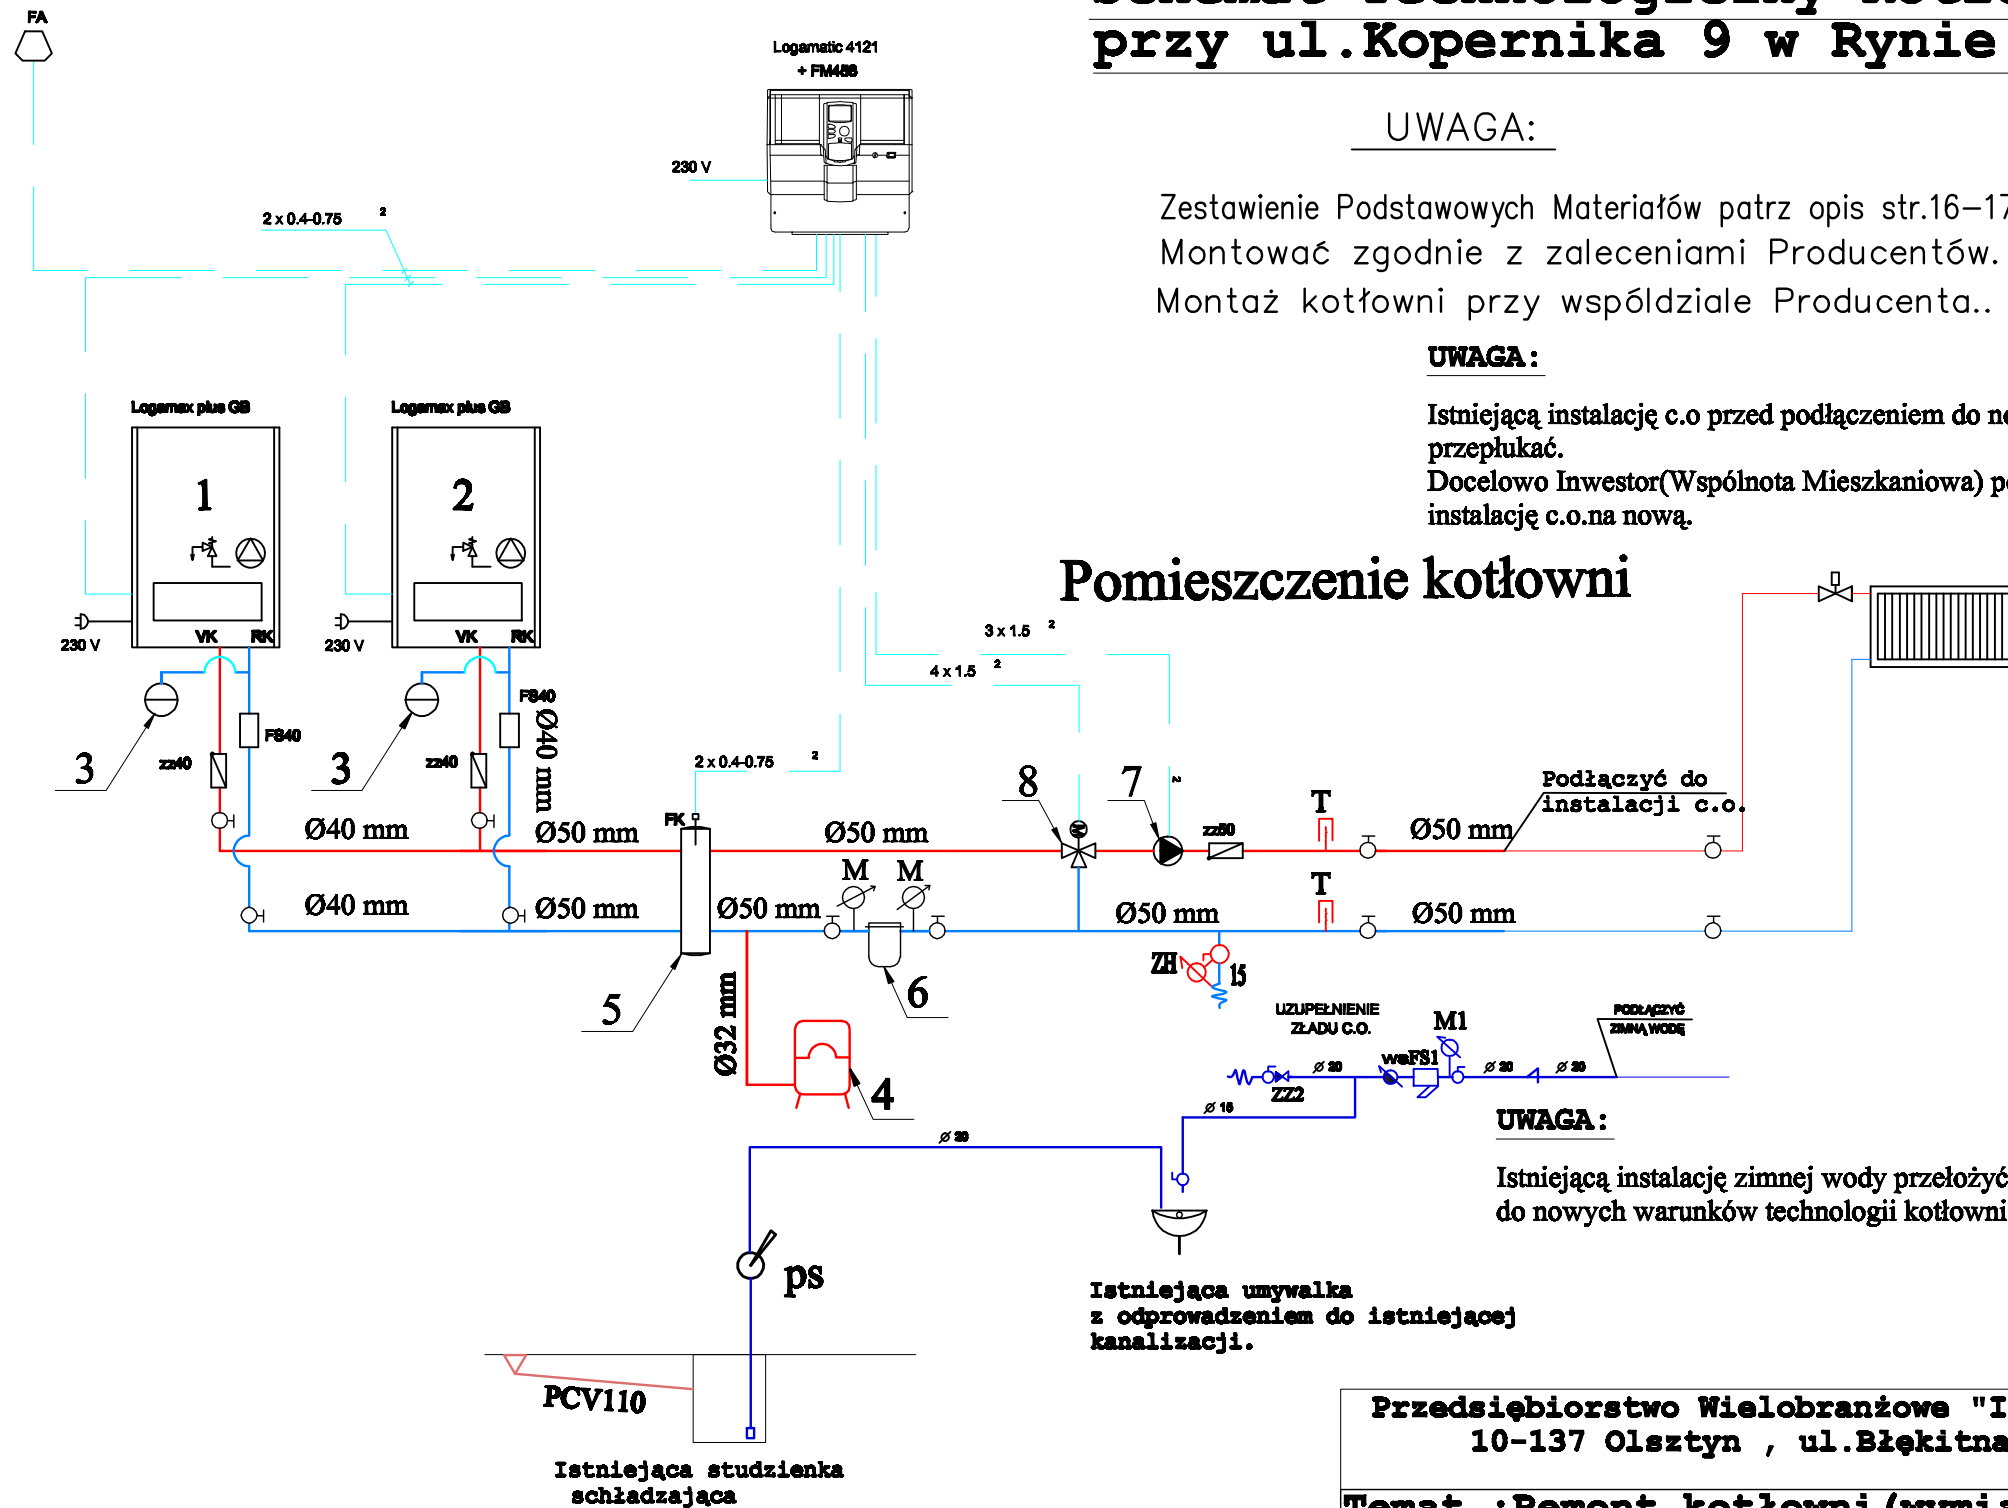

UWAGA:

Istniejącą instalację zimnej wody przełożyć i dostosować do nowych warunków technologii kotłowni.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "IZOTERMA"
10-137 Olsztyn , ul.Błękitna 5

Temat :Remont kotłowni (wymiana kotłów) przy ul.Kopernika 9 w Rynie.

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul.Kopernika 9 w Rynie.

Data:	Skala:
xii.2012	

Rys. Nr.
S-2

Projektował: mgr inż. Zbigniew Kononowicz