


# Rzut połączi dachowej

Skala 1:100

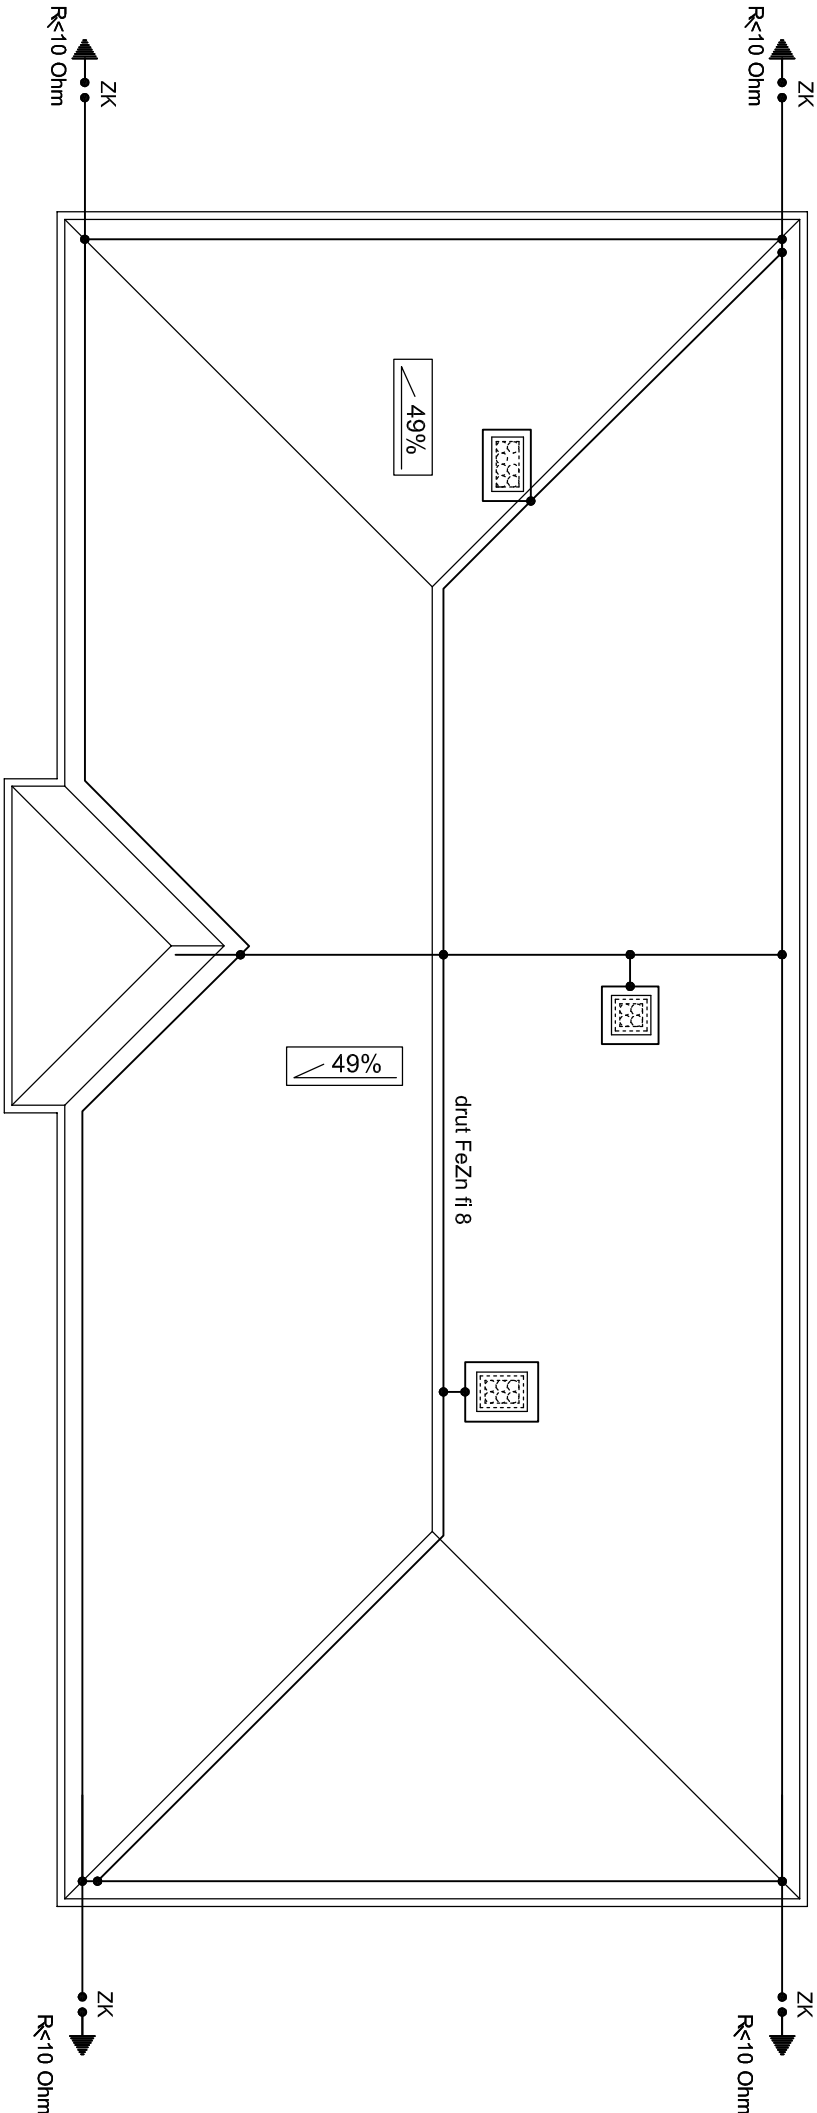

- przewody odprowadzające do uzienienia prowadzić w rurze RL28 w warstwie ocieplenia budynku
- wykonać uziom szpilkowy
- złącza kontrolne instalować w typowej skłzynie probierczej

<b>E-PROJEKT</b> 11-500 GIŻYCKO: UL. KOMBATANTÓW 3/13			
INWESTYCJA: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO			
LOKALIZACJA: RYN DZ. NR 365/1,366			
RZUT DACHU		maj 2011	
Projektant: <b>Własław Boluto</b> upr. SUW 06/90		ELEKTRYKA	
		1:100	
Sprawdzający: <b>inż. Mirosław Szymczyk</b> upr. SUW 41/04		nr rys. <b>2</b>	